




LEGENDA

- 1 - kabel Uo/U = 0,6/1 kV
- 2 - uzemljivač
- 3 - upozoravajuća traka
- 4 - zaštita NN kabela - GAL štitnici
- 5 - iskopana zemlja
- 6 - fino usitnjena zemlja ili pijesak
- 7 - nabijen šljunak
- 8 - beton C 12/15 (sloj debljine 10-15 cm)
- 9 - asfalt (sloj debljine 3-6 cm)

Pečat i potpis projektanta:

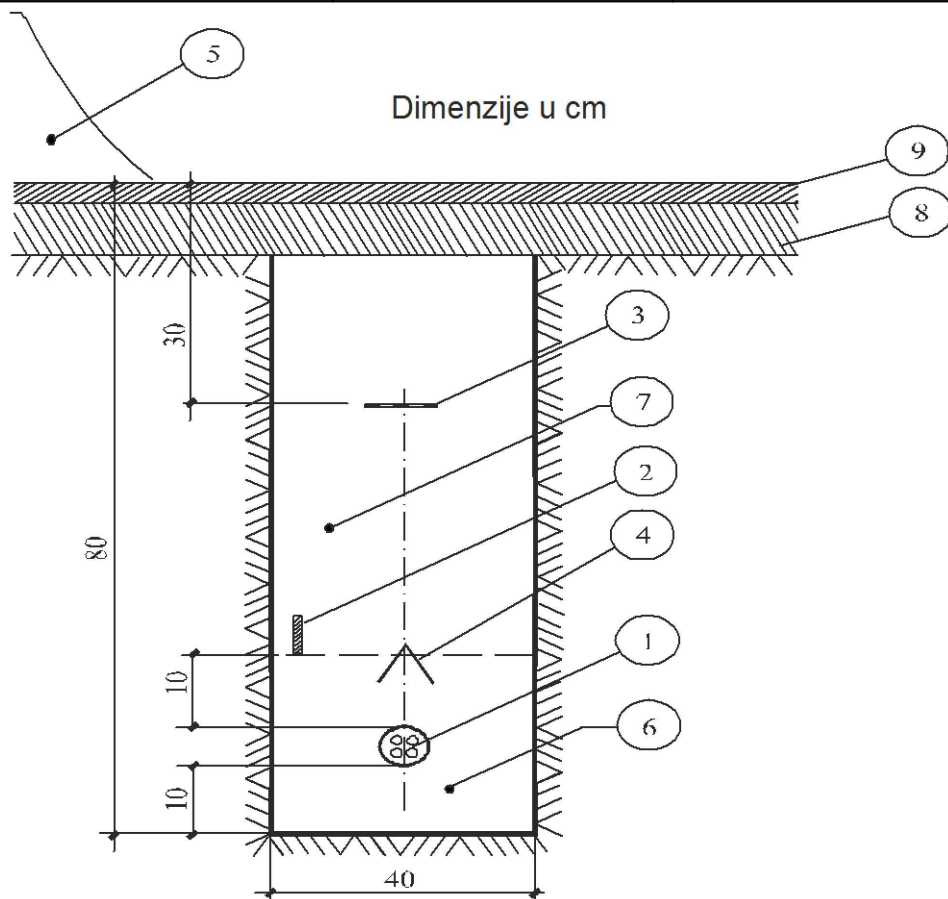

Investitor: GRAD OSIJEK, Franje Kuhača 9, 31000 Osijek

Građevina: ODLAGALIŠTE NEOPASNOG OTPADA
"LONČARICA VELIKA" - OSIJEK

Projektant	M. ŠOŠTARIĆ	
Glavni projektant	D. BARAČ	
Datum	02/2015.	IME
		POTPIS



Amplituda vala d.o.o.
Poljana Z. Mikine 26, 10000 Zagreb
E-mail: info@amplituda-vala.hr
WEB: www.amplituda-vala.hr

Faza projekta: GLAVNI

Z. O. projekta: 10-005/15

Projekt broj: PG-001-15

Naziv projekta: PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

Knjiga: 4

Naziv dokumenta:
PRESJEK KABELSKOG ROVA ZA POLAGANJE
JEDNOG KABELA

Broj nacrta: 001DP01

List br.: 01

Format: A4

Mjerilo: -

Listova: 01