



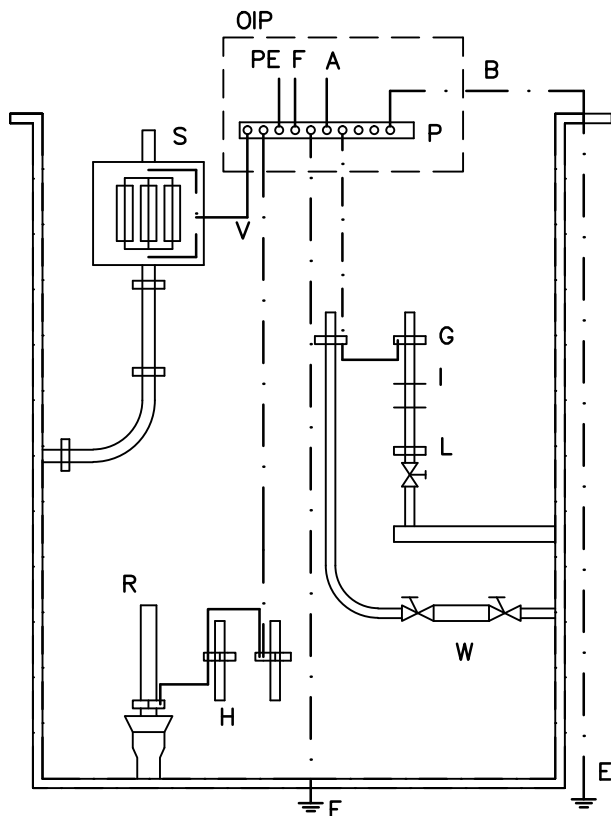

- A – antena
- B – gromobranska zaštita
- E – uzemljivač
- F – telekomunikacije
- G – plinska instalacija
- PE – zaštitni vodič
- V – dopunski zemni spoj
- W – vodobrojilo
- I – izolacija
- L – premoštenje
- P – šina za izjednačenje potencijala
- R – kanalizacija
- S – kućni priključak
- H – centralno grijanje
- OIP – ormarić izjednačenja potencijala

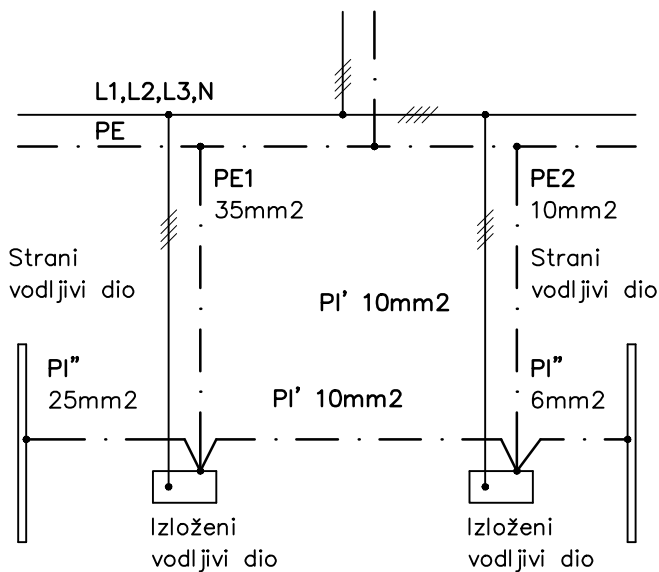

- Presjeci ne smiju biti manji od:
- Cu 2,5mm² – sa mehaničkom zaštitom
 - Cu 4mm² – bez mehaničke zaštite
 - PI – dodatno izjednačenje potencijala
 - PE1 – zaštitni vodič prvog uređaja
 - PE2 – zaštitni vodič drugog uređaja
 - PI' – spaja uređaje 1 i 2 (jednak presjeka manjeg PE)
 - PI'' – spaja uređaj i strani vodljivi dio (jednak najmanje polovini presjeka pripadnog zaštitnog vodiča)

Pečat i potpis projektanta:



MARKO ŠOŠTARIĆ
mag.ing.el.
OVLASTENI INŽENJER
ELEKTROTEHNIKE

Investitor: GRAD OSIJEK, Franje Kuhača 9, 31000 Osijek

Građevina: ODLAGALIŠTE NEOPASNOG OTPADA
"LONCARICA VELIKA" - OSIJEK

Projektant: M. ŠOŠTARIĆ

Glavni projektant: D. BARAĆ

Datum: 02/2015. IME: POTPIS



Amplituda vala d.o.o.
Poljana Z. Mikine 26.10000 Zagreb
E-mail: info@amplituda-vala.hr
WEB: www.amplituda-vala.hr

Faza projekta: GLAVNI

Z. O. projekta: 10-005/15

Projekt broj: PG-001-15

Naziv projekta: PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

Knjiga: 4

Naziv dokumenta:
PRINCIPJELNA SHEMA GLAVNOG
IZJEDNAČENJA POTENCIJALA

Broj nacrt: 001IP01

List br.: 01

Format: A4 Mjerilo: –

Listova: 01