



Tloct

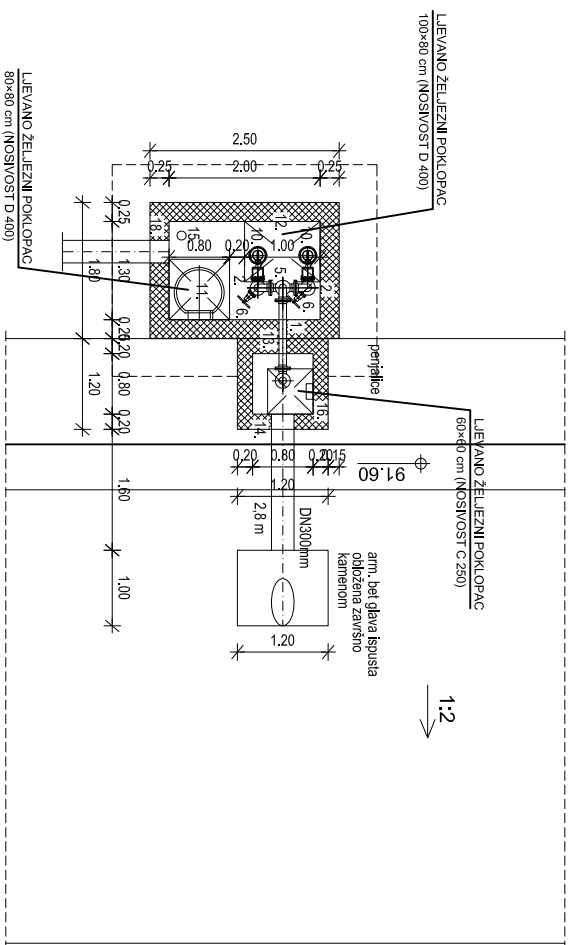

Presjek

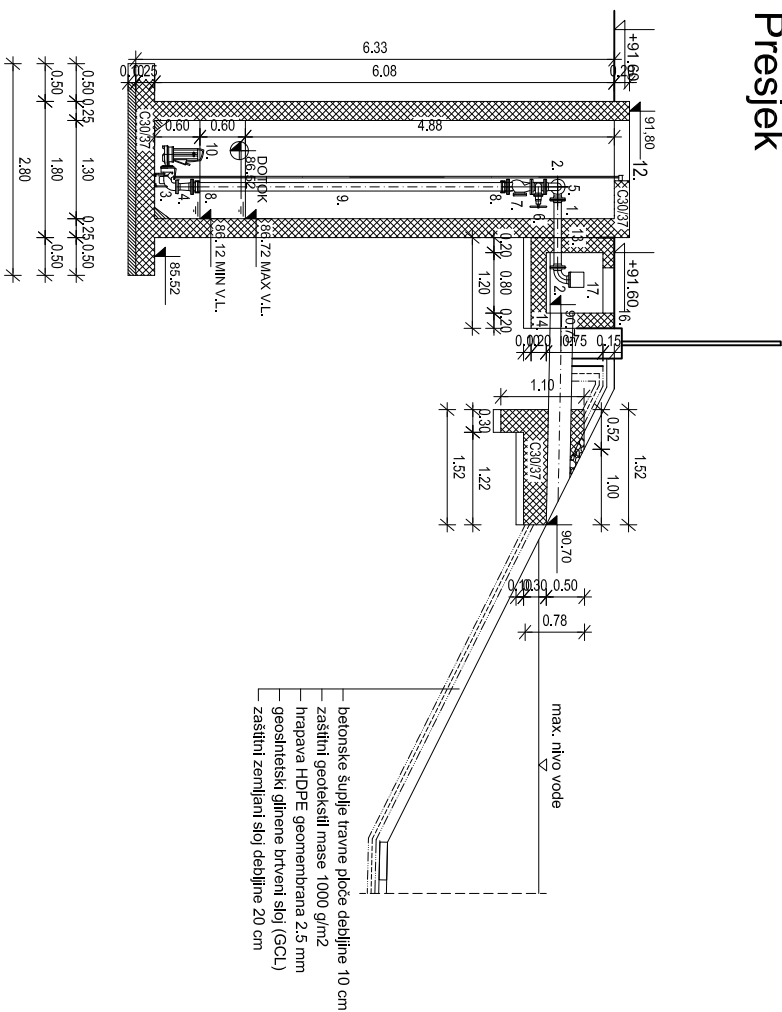

SPECIFIKACIJA							
RED. BR.	OPIS KOMADA	OZNAČ. RE.MOD.	DN (mm)	PN (bar)	DULJINA ili KUT	KOM.	TEŽINA (kg/kom)
1.	RAVNI KOMAD s priрубnаnа	FF	80	10	900	1	20.1
2.	KUTINI KOMAD 90° s priрубnаnа	Q90	65	10	90°	4	9.5
3.	stopа pumpe 90° s priрубnаnа i stalkon	N	80	10	90°	2	13.0
4.	REDUCIJSKI KOMAD s priрубnаnа	FFR	80 65	10	200	2	8.2
5.	OTČEJNI KOMAD s priрубnаnа	T	80 80	10	330 165	1	15.4
6.	EY-ZASUN krakli + kolо	V2-05	80	10	180	2	21.6
7.	NEPOVRATNI VENTIL ravni	V6-09	80	10	310	2	21.5
8.	PRIRUBNIČKA SPONJICA za PE		80	16	90	4	5.0
9.	PEHD Ø75mm			10	L=8.2m		

10. - pumpa tip kex Rexa PFO V06 DA-212 / EA 1,5 kW, za 5 lit H= 5,6 m radna razena
 11. - ljestve L-6m inox, sa ledabnom
 12. - poklopac 1000x800mm sa ventilacijom DN150 / izlaciom - vodotijesan
 13. - vodonepropusne brtve za cijev DN80mm 2 kom
 14. - vodonepropusne brtve za cijev DN300 1 KOM
 15. - ventilacijske cijevi sa lukovima 90 x1 na kraju L=1800mm DN80
 16. - poklopac 600x600mm sa ventilacijom - vodotijesan
 17. - deflektor DN80
 18. - vodonepropusne brtve za cijev DN250 1 KOM
- sve prilagoditi na licu mjesta

 Pangeo Projekt d.o.o. M. Haberlea 6 10 000 Zagreb Tel: + 385 1 77 87 156 Fax: + 385 1 79 80 862 e-mail: info@pangeoprojekt.hr web: www.pangeoprojekt.hr				PROJEKTANT:	Davor Barać, dipl. ing. građ.
INVESTITOR:	GRAD OSIJEK Franje Kuhaca 9, 31 000 Osijek			PROJEKTANT SURADNIK:	Krunoslav Ravnjak, ing. građ. Filip Bujan, mag. ing. aedif. Valentina Habdija Žigman, mag. ing. prosp. arch. Željko Varga, mag. ing. prosp. arch. mr. sc. Ivan Barbić, dipl. ing. građ.
LOKACIJA:	k.č.br.: 11129/3, 10684/1, 10683/8, 10686, 10685/1, 10685/2, 10685/3 I 10701/3, k.o. Osijek				
GRAĐEVINA:	ODLAGALIŠTE NEOPASNOG OTPADA "LOŃČARICA VELIKA" - OSIJEK				
NAZIV MAPE:	GEOTEHNIČKO - HIDROTEHNIČKI PROJEKT TJELELA ODLAGALIŠTA			ŠADRŽAL:	MAŠTILJO:
VASTA PROJEKTA:	BROJ PROJEKTA:	ZOP:	REDNI BROJ MAPE:	DATUM:	REVIZIJA:
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT	10-004/15	10-005/15	1/4	siječanj 2015.	-
CRPNA STANICA CS1					1:100
			BROJ PRILOGA:		22